



stan istniejący

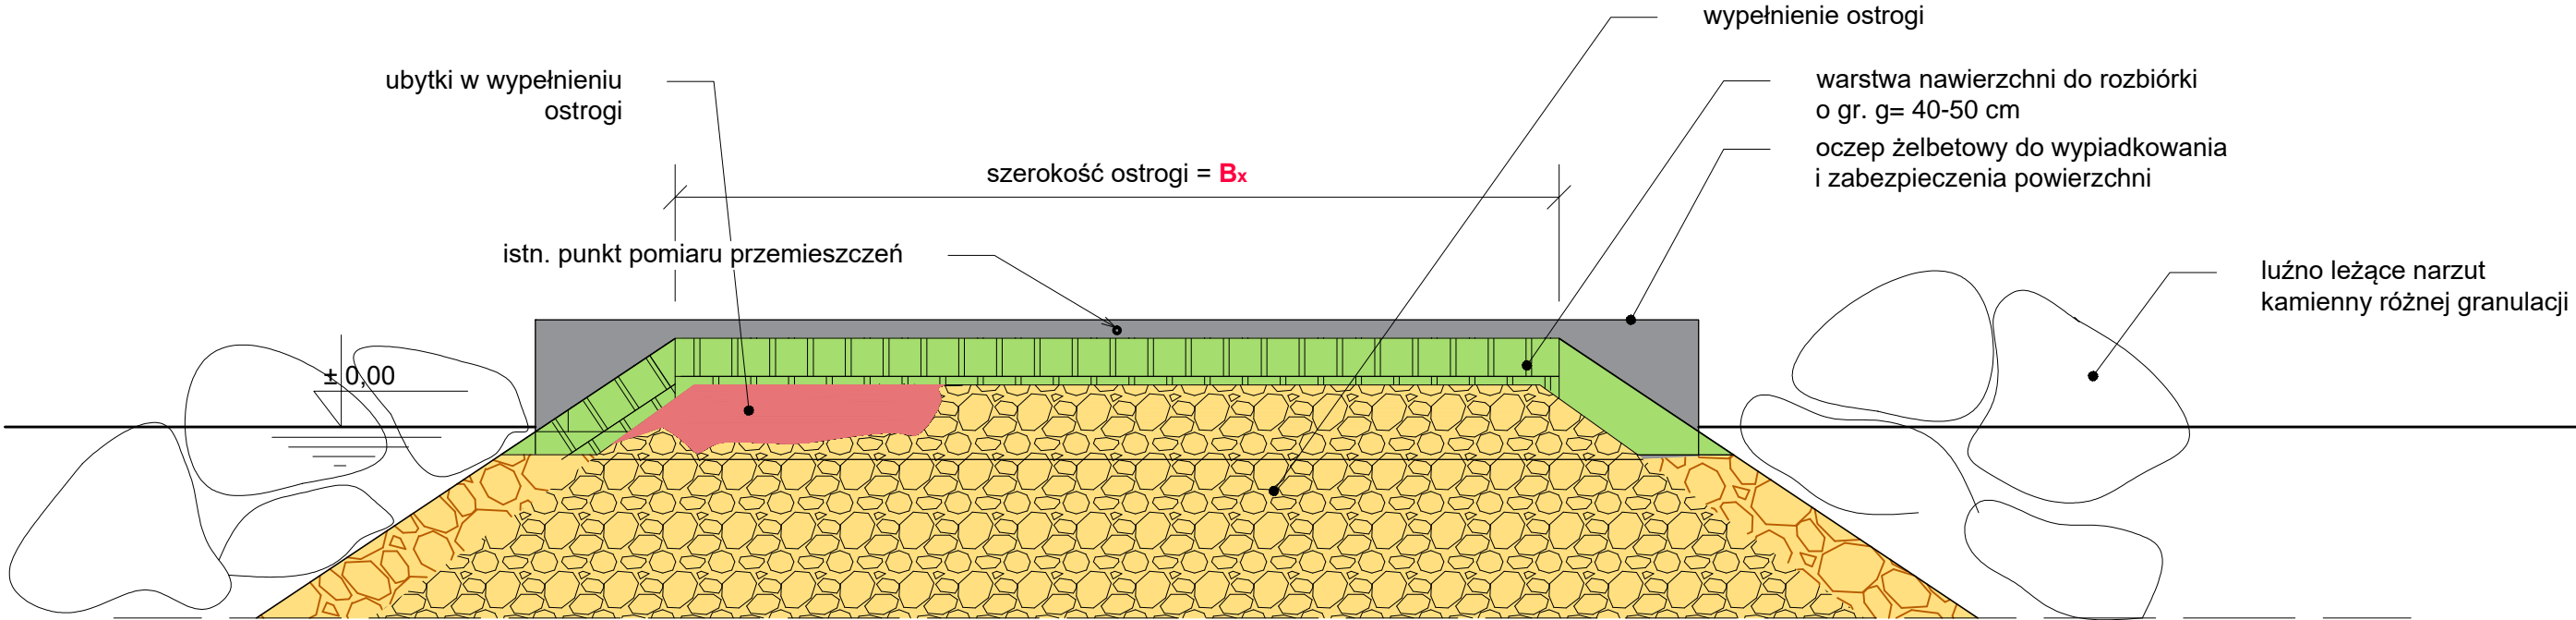

stan po remoncie

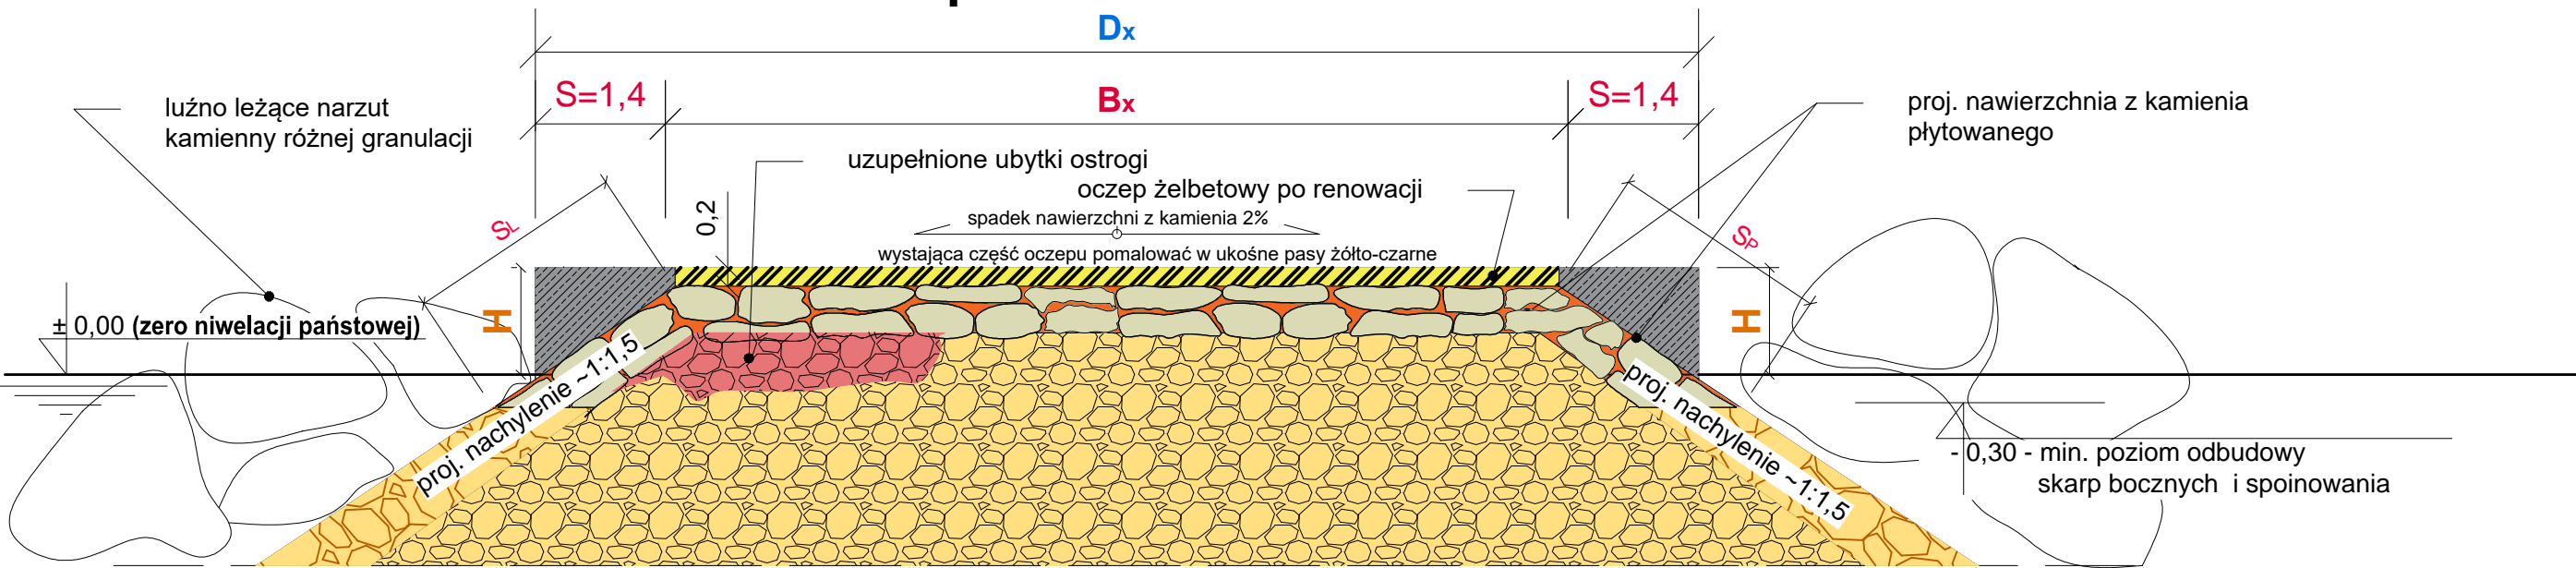

Proj. nawierzchnia korony i skarp - kamień płytowany III, rozmiar I/3, kamień układany w dwóch warstwach o łącznej grubości około g=40 cm
Uzupełnienie ubytków w korpusie ostrogi - kamień z rozbiórki oraz kamień luźno zalegający na skarpach ostrogi

Biuro Hydrotechniczne Samoląg & Włodarczyk		Szczecin, ul. Dworcowa 2 tel.: (+48) 91-43-40-190 e-mail: bhs@vp.pl	
Remont ostróg przy falochronie centralnym w Świnoujściu PROJEKT WYKONAWCZY		schemat napraw ostrogi - przekrój	
projektant	mgr inż. Marek Włodarczyk	Upr. Bud. 347/Sz/83	
konstruktor	inż. Aleksander Szerszeń		
Szczecin, marzec 2018		projekt nr 493	Rys. nr 9